


## Wasserinhaltsstoffe

Härte	22–25°fH	25–32°fH
pH-Wert	7,4–7,6	7,3–7,7
Sulfat	9–15 mg/l	12–39 mg/l
Magnesium	12–15 mg/l	20–40 mg/l
Natrium	10–20 mg/l	11–16 mg/l
Chlorid	12–23 mg/l	12–19 mg/l
Calcium	67–86 mg/l	68–79 mg/l
Nitrat	5–12 mg/l	0–6 mg/l
Kalium	2–3 mg/l	2–3 mg/l

Grundwasser. Es wird gefiltert und entkeimt, geprüft und kontrolliert, damit es in einwandfreier Qualität aus dem Hahn sprudelt – und das für nur 0,1 Rappen pro Liter. Das Versorgungsgebiet der Werkbetriebe Frauenfeld umfasst die Stadt Frauenfeld mit mehr als 25'000 Einwohnern. Ausserdem wird Wasser an die Nachbarversorgungen Felben-Wellhausen, Hüttwilen, Gachnang, Dingenhart, Häuslenen und Reuti abgegeben.

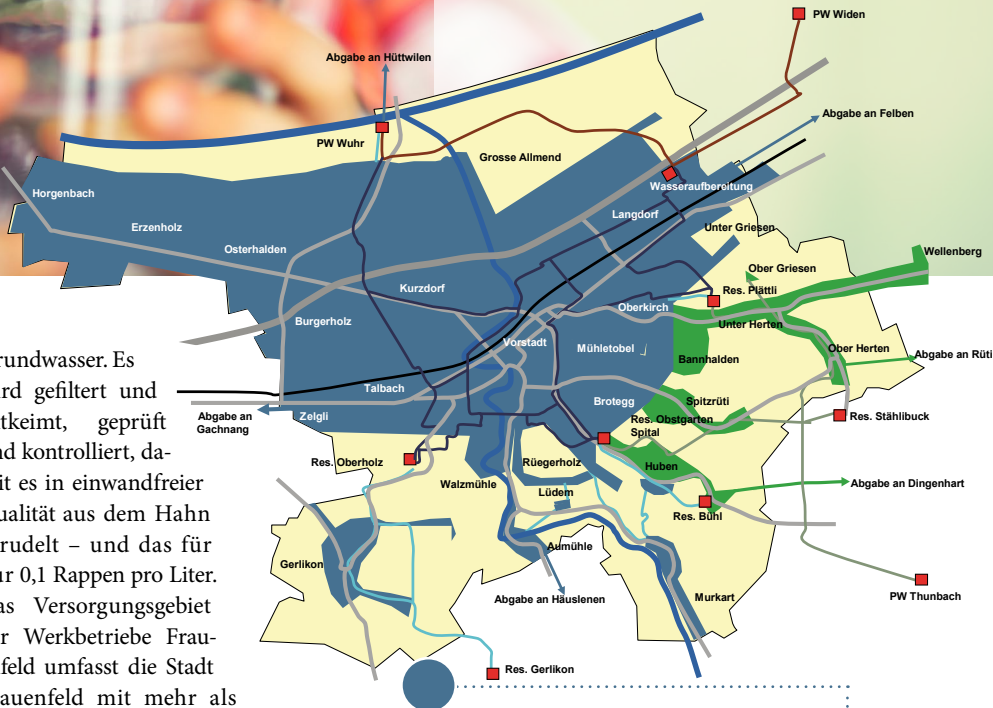

### Trinkwasserinformation 2018

Infos zu Herkunft, Qualitätssicherung, Inhaltsstoffen und Tarifen:  
[werkbetriebe-frauenfeld.ch/trinkwasser](http://werkbetriebe-frauenfeld.ch/trinkwasser)